



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE

IA



FRISQUET

F7AD20141



A⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

F

G

+



+



+



+





ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA


FRISQUET

TEAMAO 4 GE 14kW TRI
TEAMAO 4 MI 14kW TRI



55° C

35° C

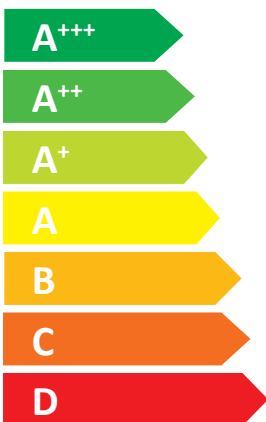

A++

A++



44 dB



61 dB

14
13
14
kW

14
14
14
kW



2019

811/2013

Fiche d'information sur le produit Régulateur de température

Nom du fournisseur
ou marque commerciale **FRISQUET**

Référence du modèle **ECO
RADIO
SYSTEM
Visio**

Classe **VI**

Contribution à
l'efficacité
saisonnière **4%**

La régulation climatique avec capteur
d'ambiance et sonde extérieure,
ECORADIO SYSTEM Visio est intégrée
à la pompe à chaleur.

Fiche calcul système pour le chauffage en application moyenne température

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur
pour le chauffage des locaux **126 %**

Régulateur de température Class I = 1 %, Class II = 2 %,
Class III = 1.5 %, Class IV = 2 %, + **4 %**
Voir fiche sur le régulateur
de température Class V = 3 %, Class VI = 4 %,
Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %

Chaudière d'appoint Efficacité énergétique saisonnière pour le
Voir fiche sur la chaudière chauffage des locaux (en %)
(**126**) x 'II' = **-** %

Contribution solaire Classe du ballon
Voir fiche sur le dispositif solaire A* = 0.95, A = 0.91
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81
Taille du capteur (en m²) Volume du ballon (en m³) Rendement du capteur (en %) **130 %**
('III' x + 'IV' x) x 0.45 x (/ 100) x = + %

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le
chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes. **130 %**

Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des
locaux dans les conditions climatiques moyennes.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
G F E D C B A A+ A++ A+++
<30 % ≥30 % ≥34 % ≥36 % ≥75 % ≥82 % ≥90 % ≥98 % ≥125 % ≥150 %

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux
dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes.

+ froides : 130 - 19 = **111 %** + chaudes : 130 + 23 = **153 %**

L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.

Modèle(s):	Unité extérieure :	TEAMAO 4 GE 14kW TRI
	Unité intérieure :	TEAMAO 4 MI 14kW TRI
Pompe à chaleur air-eau:		oui
Pompe à chaleur eau-eau:		non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau:		non
Pompe à chaleur basse température:		non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint:		oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur:		non
Les paramètres sont déclarés pour l'application :		basse température
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques :		moyenne

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)	Prated	13.6	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	157	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	10.4	kW	Tj = - 7 °C	COPd	2.45	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = + 2 °C	COPd	3.91	-
Tj = + 2 °C	Pdh	7.3	kW	Tj = + 7 °C	COPd	5.83	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = +12 °C	COPd	7.86	-
Tj = + 7 °C	Pdh	5.6	kW	Tj = température bivalente	COPd	2.84	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.97	-	Tj = température limite de fonctionnement	COPd	2.40	-
Tj = +12 °C	Pdh	4.4	kW	Température limite de fonctionnement	TOL	-25	°C
Degradation co-efficient	Cdh	0.96	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	60	°C
Tj = température bivalente	Pdh	10.5	kW				
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	10.2	kW				
Température bivalente	Tbiv	-4	°C				
Reference design conditions for space heating	Tdesignh	-10	°C				
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Dispositif de chauffage d'appoint			
Mode arrêt	POFF	0.016	kW	Puissance thermique nominal (*)	Psup	3.4	kW
Mode arrêt par thermostat	PTO	0.026	kW	Type d'énergie utilisée	Electrique		
Mode veille	PSB	0.016	kW				
Mode résistance de carter active	PCK	0.000	kW				
Autres caractéristiques							
Régulation de la puissance	variable			Débit d'air nominal, à l'extérieur	-	2640	m3/h
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur/à l'extérieur	LWA	44 / 61	dBA				
Consommation annuelle d'énergie	QHE	7016	kWh				
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:							
Profil de soutirage déclaré	-			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	ηwh	-	%
Consommation journalière d'électricité	Qelec	-	kWh				
Consommation annuelle d'électricité	AEC	-	kWh				

Coordonnées de contact

FRISQUET SA20 RUE BRANLY-ZI- 77100 MEAUX FRANCE+(33) 1 60 09 91 00

L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur

François FRISQUET
Président Directeur Général

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh, et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint Psup est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj).

Modèle(s):	Unité extérieure :	TEAMAO 4 GE 14kW TRI
	Unité intérieure :	TEAMAO 4 MI 14kW TRI
Pompe à chaleur air-eau:		oui
Pompe à chaleur eau-eau:		non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau:		non
Pompe à chaleur basse température:		non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint:		oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur:		non
Les paramètres sont déclarés pour l'application :		basse température
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques :		chaudes

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)	Prated	14.0	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	216	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	0.0	kW	Tj = - 7 °C	COPd	0.00	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.00	-	Tj = + 2 °C	COPd	2.76	-
Tj = + 2 °C	Pdh	12.7	kW	Tj = + 7 °C	COPd	5.03	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = +12 °C	COPd	6.92	-
Tj = + 7 °C	Pdh	9.0	kW	Tj = température bivalente	COPd	2.76	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = température limite de fonctionnement	COPd	2.76	-
Tj = +12 °C	Pdh	4.4	kW	Température limite de fonctionnement	TOL	-25	°C
Degradation co-efficient	Cdh	0.96	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	60	°C
Tj = température bivalente	Pdh	12.7	kW				
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	12.7	kW				
Température bivalente	Tbiv	2	°C				
Reference design conditions for space heating	Tdesignh	2	°C				
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Dispositif de chauffage d'appoint			
Mode arrêt	POFF	0.016	kW	Puissance thermique nominal (*)	Psup	0.0	kW
Mode arrêt par thermostat	PTO	0.026	kW	Type d'énergie utilisée	Electrique		
Mode veille	PSB	0.016	kW				
Mode résistance de carter active	PCK	0.000	kW				
Autres caractéristiques							
Régulation de la puissance	variable			Débit d'air nominal, à l'extérieur	-	2640	m3/h
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur/à l'extérieur	LWA	44 / 61	dBA				
Consommation annuelle d'énergie	QHE	3415	kWh				
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:							
Profil de soutirage déclaré	-			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	ηwh	-	%
Consommation journalière d'électricité	Qelec	-	kWh				
Consommation annuelle d'électricité	AEC	-	kWh				

Coordonnées de contact

FRISQUET SA20 RUE BRANLY-ZI- 77100 MEAUX FRANCE+ (33) 1 60 09 91 00

L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur

François FRISQUET
Président Directeur Général

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh, et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint Psup est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj).

FICHE DE PRODUIT / DOCUMENTATION TECHNIQUE

TEAMAO 4 14kW TRI

Modèle(s):	Unité extérieure :	TEAMAO 4 GE 14kW TRI
	Unité intérieure :	TEAMAO 4 MI 14kW TRI
Pompe à chaleur air-eau:		oui
Pompe à chaleur eau-eau:		non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau:		non
Pompe à chaleur basse température:		non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint:		oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur:		non
Les paramètres sont déclarés pour l'application :		basse température
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques :		froides

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)	Prated	14.0	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	139	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	8.5	kW	Tj = - 7 °C	COPd	3.19	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = + 2 °C	COPd	4.20	-
Tj = + 2 °C	Pdh	5.2	kW	Tj = + 7 °C	COPd	5.20	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.98	-	Tj = +12 °C	COPd	7.24	-
Tj = + 7 °C	Pdh	3.9	kW	Tj = température bivalente	COPd	2.41	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.97	-	Tj = température limite de fonctionnement	COPd	1.71	-
Tj = +12 °C	Pdh	5.5	kW	Température limite de fonctionnement	TOL	-25	°C
Degradation co-efficient	Cdh	0.97	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	60	°C
Tj = température bivalente	Pdh	10.7	kW				
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	8.7	kW				
Température bivalente	Tbiv	-13	°C				
Reference design conditions for space heating	Tdesignh	-22	°C				
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Dispositif de chauffage d'appoint			
Mode arrêt	POFF	0.016	kW	Puissance thermique nominal (*)	Psup	5.3	kW
Mode arrêt par thermostat	PTO	0.026	kW	Type d'énergie utilisée	Electrique		
Mode veille	PSB	0.016	kW				
Mode résistance de carter active	PCK	0.000	kW				
Autres caractéristiques							
Régulation de la puissance	variable			Débit d'air nominal, à l'extérieur	-	2640	m3/h
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur/à l'extérieur	LWA	44 / 61	dBA				
Consommation annuelle d'énergie	QHE	9749	kWh				
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:							
Profil de soutirage déclaré	-			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	ηwh	-	%
Consommation journalière d'électricité	Qelec	-	kWh				
Consommation annuelle d'électricité	AEC	-	kWh				

Coordonnées de contact

FRISQUET SA20 RUE BRANLY-ZI- 77100 MEAUX FRANCE+(33) 1 60 09 91 00

L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur

François FRISQUETPrésident Directeur Général

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh, et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint Psup est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj).

Modèle(s):	Unité extérieure :	TEAMAO 4 GE 14kW TRI
	Unité intérieure :	TEAMAO 4 MI 14kW TRI
Pompe à chaleur air-eau:		oui
Pompe à chaleur eau-eau:		non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau:		non
Pompe à chaleur basse température:		non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint:		oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur:		non
Les paramètres sont déclarés pour l'application :		moyenne température
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques :		moyenne

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)	Prated	12.7	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	126	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	11.2	kW	Tj = - 7 °C	COPd	1.89	-
Degradation co-efficient	Cdh	1.00	-	Tj = + 2 °C	COPd	3.00	-
Tj = + 2 °C	Pdh	6.8	kW	Tj = + 7 °C	COPd	4.73	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = +12 °C	COPd	6.94	-
Tj = + 7 °C	Pdh	5.3	kW	Tj = température bivalente	COPd	1.89	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = température limite de fonctionnement	COPd	1.75	-
Tj = +12 °C	Pdh	4.3	kW	Température limite de fonctionnement	TOL	-25	°C
Degradation co-efficient	Cdh	0.97	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	60	°C
Tj = température bivalente	Pdh	11.2	kW				
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	10.6	kW				
Température bivalente	Tbiv	-7	°C				
Reference design conditions for space heating	Tdesignh	-10	°C				
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Dispositif de chauffage d'appoint			
Mode arrêt	POFF	0.016	kW	Puissance thermique nominal (*)	Psup	2.1	kW
Mode arrêt par thermostat	PTO	0.017	kW	Type d'énergie utilisée	Electrique		
Mode veille	PSB	0.016	kW				
Mode résistance de carter active	PCK	0.000	kW				
Autres caractéristiques							
Régulation de la puissance	variable			Débit d'air nominal, à l'extérieur	-	2640	m3/h
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur/à l'extérieur	LWA	44 / 61	dBA				
Consommation annuelle d'énergie	QHE	8144	kWh				
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:							
Profil de soutirage déclaré	-			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	ηwh	-	%
Consommation journalière d'électricité	Qelec	-	kWh				
Consommation annuelle d'électricité	AEC	-	kWh				

Coordonnées de contact

FRISQUET SA20 RUE BRANLY-ZI- 77100 MEAUX FRANCE+(33) 1 60 09 91 00

L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur

François FRISQUETPrésident Directeur Général

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh, et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint Psup est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj).

Modèle(s):	Unité extérieure :	TEAMAO 4 GE 14kW TRI
	Unité intérieure :	TEAMAO 4 MI 14kW TRI
Pompe à chaleur air-eau:		oui
Pompe à chaleur eau-eau:		non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau:		non
Pompe à chaleur basse température:		non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint:		oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur:		non
Les paramètres sont déclarés pour l'application :		moyenne température
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques :		chaudes

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)	Prated	14.0	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	149	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	0.0	kW	Tj = - 7 °C	COPd	0.00	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.00	-	Tj = + 2 °C	COPd	1.85	-
Tj = + 2 °C	Pdh	12.1	kW	Tj = + 7 °C	COPd	3.24	-
Degradation co-efficient	Cdh	1.00	-	Tj = +12 °C	COPd	5.31	-
Tj = + 7 °C	Pdh	9.0	kW	Tj = température bivalente	COPd	2.20	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = température limite de fonctionnement	COPd	1.85	-
Tj = +12 °C	Pdh	5.2	kW	Température limite de fonctionnement	TOL	-25	°C
Degradation co-efficient	Cdh	0.98	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	60	°C
Tj = température bivalente	Pdh	11.9	kW				
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	12.1	kW				
Température bivalente	Tbiv	4	°C				
Reference design conditions for space heating	Tdesignh	2	°C				
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Dispositif de chauffage d'appoint			
Mode arrêt	POFF	0.016	kW	Puissance thermique nominal (*)	Psup	2.0	kW
Mode arrêt par thermostat	PTO	0.017	kW	Type d'énergie utilisée	Electrique		
Mode veille	PSB	0.016	kW				
Mode résistance de carter active	PCK	0.000	kW				
Autres caractéristiques							
Régulation de la puissance	variable			Débit d'air nominal, à l'extérieur	-	2640	m3/h
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur/à l'extérieur	LWA	44 / 61	dBA				
Consommation annuelle d'énergie	QHE	4925	kWh				
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:							
Profil de soutirage déclaré	-			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	ηwh	-	%
Consommation journalière d'électricité	Qelec	-	kWh				
Consommation annuelle d'électricité	AEC	-	kWh				

Coordonnées de contact		
FRISQUET SA	20 RUE BRANLY-ZI- 77100 MEAUX FRANCE	+(33) 1 60 09 91 00

L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur

François FRISQUET
Président Directeur Général

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh, et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint Psup est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj).

Modèle(s):	Unité extérieure :	TEAMAO 4 GE 14kW TRI
	Unité intérieure :	TEAMAO 4 MI 14kW TRI
Pompe à chaleur air-eau:		oui
Pompe à chaleur eau-eau:		non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau:		non
Pompe à chaleur basse température:		non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint:		oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur:		non
Les paramètres sont déclarés pour l'application :		moyenne température
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques :		froides

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)	Prated	14.0	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	ηs	107	%
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj				Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	8.5	kW	Tj = - 7 °C	COPd	2.37	-
Degradation co-efficient	Cdh	1.00	-	Tj = + 2 °C	COPd	3.31	-
Tj = + 2 °C	Pdh	5.2	kW	Tj = + 7 °C	COPd	4.65	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.99	-	Tj = +12 °C	COPd	6.90	-
Tj = + 7 °C	Pdh	3.8	kW	Tj = température bivalente	COPd	1.93	-
Degradation co-efficient	Cdh	0.98	-	Tj = température limite de fonctionnement	COPd	1.70	-
Tj = +12 °C	Pdh	4.4	kW	Température limite de fonctionnement	TOL	-25	°C
Degradation co-efficient	Cdh	0.97	-	Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	60	°C
Tj = température bivalente	Pdh	10.0	kW				
Tj = température limite de fonctionnement	Pdh	8.2	kW				
Température bivalente	Tbiv	-11	°C				
Reference design conditions for space heating	Tdesignh	-22	°C				
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif				Dispositif de chauffage d'appoint			
Mode arrêt	POFF	0.016	kW	Puissance thermique nominal (*)	Psup	5.8	kW
Mode arrêt par thermostat	PTO	0.017	kW	Type d'énergie utilisée	Electrique		
Mode veille	PSB	0.016	kW				
Mode résistance de carter active	PCK	0.000	kW				
Autres caractéristiques							
Régulation de la puissance	variable			Débit d'air nominal, à l'extérieur	-	2640	m3/h
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur/à l'extérieur	LWA	44 / 61	dBA				
Consommation annuelle d'énergie	QHE	12543	kWh				
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:							
Profil de soutirage déclaré	-			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	ηwh	-	%
Consommation journalière d'électricité	Qelec	-	kWh				
Consommation annuelle d'électricité	AEC	-	kWh				

Coordonnées de contact

FRISQUET SA20 RUE BRANLY-ZI- 77100 MEAUX FRANCE+(33) 1 60 09 91 00

L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur

François FRISQUETPrésident Directeur Général

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh, et la puissance thermique nominale d'un dispositif de chauffage d'appoint Psup est égale à la puissance calorifique d'appoint sup(Tj).